


GROUND FAULT CIRCUIT TESTER

사용 설명서

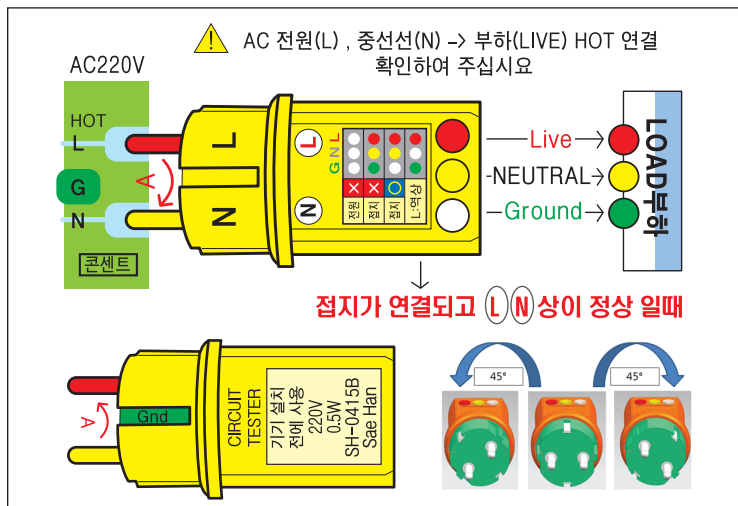

새한계기

부산시 남구 유엔평화로47번길 132 (대연동)
TEL. 051) 621-5589, 051) 627-8925
FAX. 051) 627-8923 www.saehtester.co.kr

⚠️ CIRCUIT TESTER는 AC 220V 전용 제품입니다.


- 용도 : LIVE(HOT)선 중선선과 접지선 유무를 찾고자 하실때 사용하여 주십시오.
- 제원 : 43mm X 43mm X 82.4mm(T)

전원 X → 전기가 없는 상태


접지 X → 접지 연결이 안된 상태

접지 L:역상 → L:역상

→ 접지 + 라이브(L) + 중선선(N) 다 있는 상태에서



L: 역상으로 표시



접지 연결로 표시

- L:역상으로 표시가 될 경우 제품을 빼서 (N) (L) 에 맞게 다시 꼽으시면 됩니다.
- L:역상이나 접지 연결로 인해 콘센트에 중선선(N), 라이브선(L) 위치 확인이 가능합니다.

*사용시 주의사항 :

1. 기기설치전에 사용하여 주십시오.
2. 기기설치시 LIVE와 NEUTRAL선 접지 연결여부를 확인 후 부하에 연결시 LIVE를 연결하여 주십시오.
3. 던지지 마세요.
4. 젖은 손이나 습기가 많은 곳에 사용하지 마세요.
5. 다른 기기와 함께 설치하여 사용하지 마세요.
6. 기기에 LIVE상을 확인하시고 CIRCUIT TESTER에 LIVE 부분을 확인 후 콘센트에 연결 하십시오.
7. 이제품은 Y결선으로 된 콘센트만 측정가능합니다. (델타결선은 측정안됨)



새한계기
MADE IN KOREA

새한계기
MADE IN KOREA

새한계기
MADE IN KOREA

새한계기
MADE IN KOREA

새한계기
MADE IN KOREA

새한계기
MADE IN KOREA